


±16.80

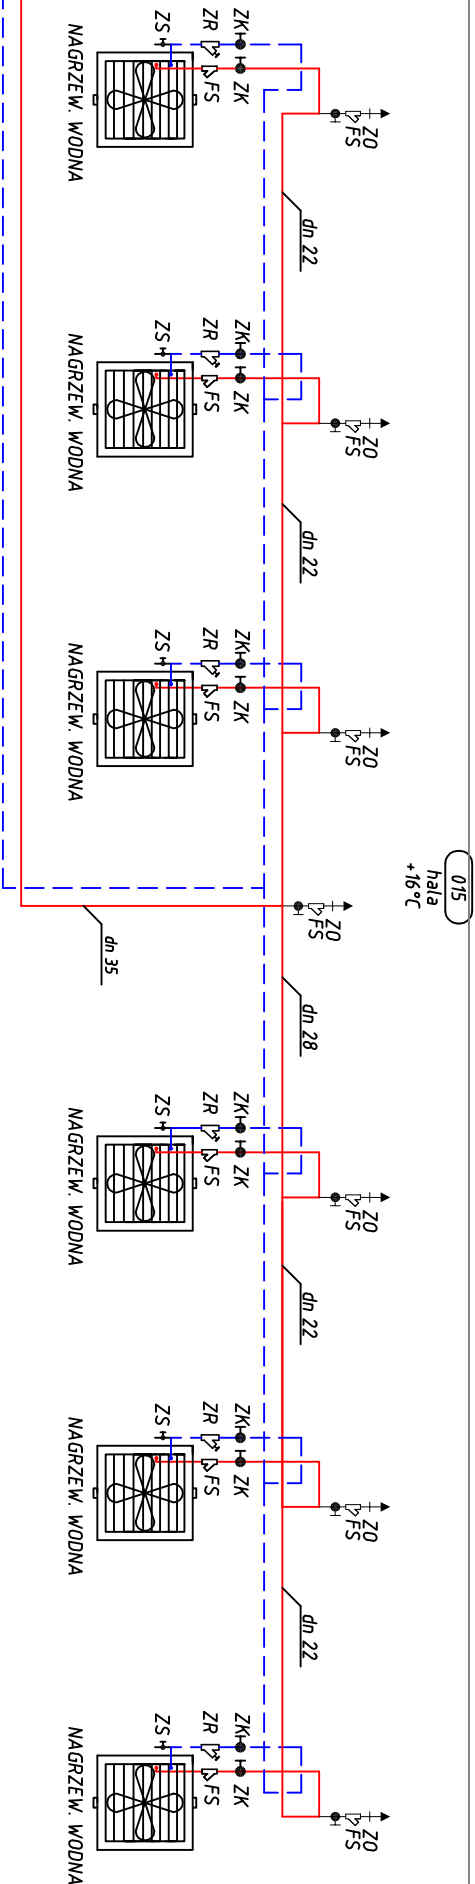

06  
Kotłownia

DO ROZDZIELACZA  
KOTŁOWNI

±10.00

Oznaczenia:  
ZK – zawór kulowy DN20  
FS – filtr siatkowy DN20  
ZR – zawór regulacyjny DN20  
ZS – zawór spustowy

— przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania  
— przewody zasilające instalacji centralnego ogrzewania

SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej			
ul. 1 Maja 138, 32-440 Sułkowice			
Projektant	mgr inż. Krzysztof Wojaś	MAP/0517/PWOS/14	02.2016
Sprawdził	mgr inż. Wanda Plekaczuk	321/78	
Format	A3	Obiekt:	Zespół Placówek Oświatowych, 32-070 Wołowice 10
Skala	---	Temat:	Instalacja centralnego ogrzewania
			Rozwiązanie instalacji — ogrzewanie, sala gimn.
			Nr rys. bud.-wyt. c04